


- * 電動閥體編號A由甲方設置。
- * 閥體 B、C、D由乙方設置，並需可由鳥嘴潭淨水場內部操作室遙控操作及現場操作，蝶閥開度及管線壓力數值需傳訊回鳥嘴潭淨水場操作室，編號B閥體控制權應屬甲方，編號C、D閥體試操作營運情形協定控制權。
- * 需設置緊急洩壓排水設施或管線。

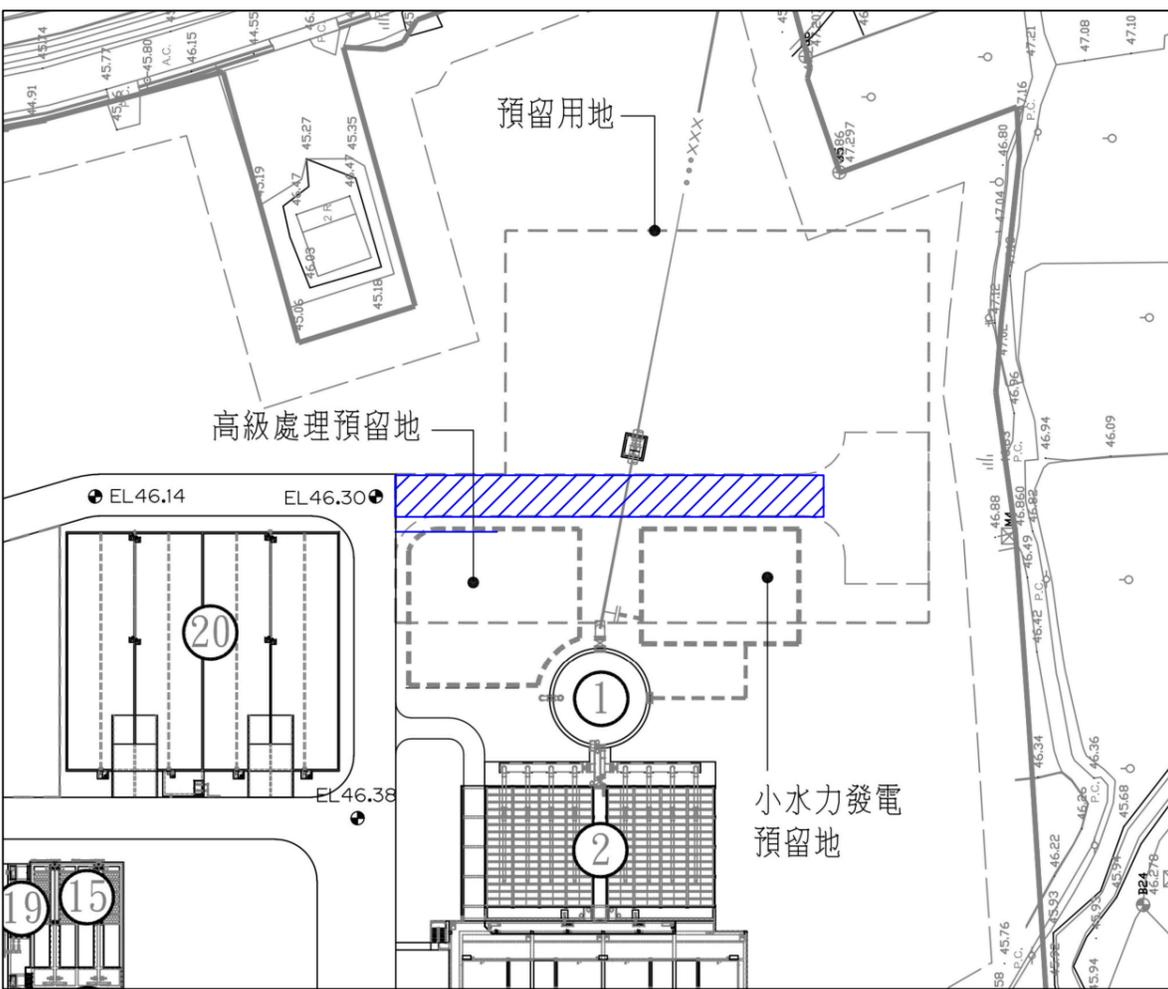

- * 須設置小水力發電設備通行道路(含排水側溝)