


- 一、蝶閥編號A由甲方設置。
- 二、三通管件、小水力發電設備進出水管及其他閥體與水工設施由乙方設計及出資興設。
- 三、編號B須為流量控制閥。
- 四、編號C須為電動閥體，主要功能要求為小水力發電設備需維修或緊急事故可啟閉以免影響供水。
- 五、編號D須為電動蝶閥，主要功能要求為小水力發電設備需維修或緊急事故可啟閉以免影響供水。
- 六、編號E主要為小水力發電設備因故無法進水時可開啟改為主管送水，避免影響供水。
- 七、乙方閥體設置後，各項設定參數及自動操作邏輯需依甲方供水需求配合調整，並需可由鳥嘴潭淨水場內部操作室遙控操作及現場操作，蝶閥開度及管線壓力數值需傳訊回鳥嘴潭淨水場操作室。
- 八、需設置緊急洩壓及水錘防治設施或管線。
- 九、除上述第三點須依租賃契約書第五條第十三項第5款辦理外，上述餘第二至第八點設置需求，乙方可提出不影響供水之替代方案經甲方審查核准後方可執行。

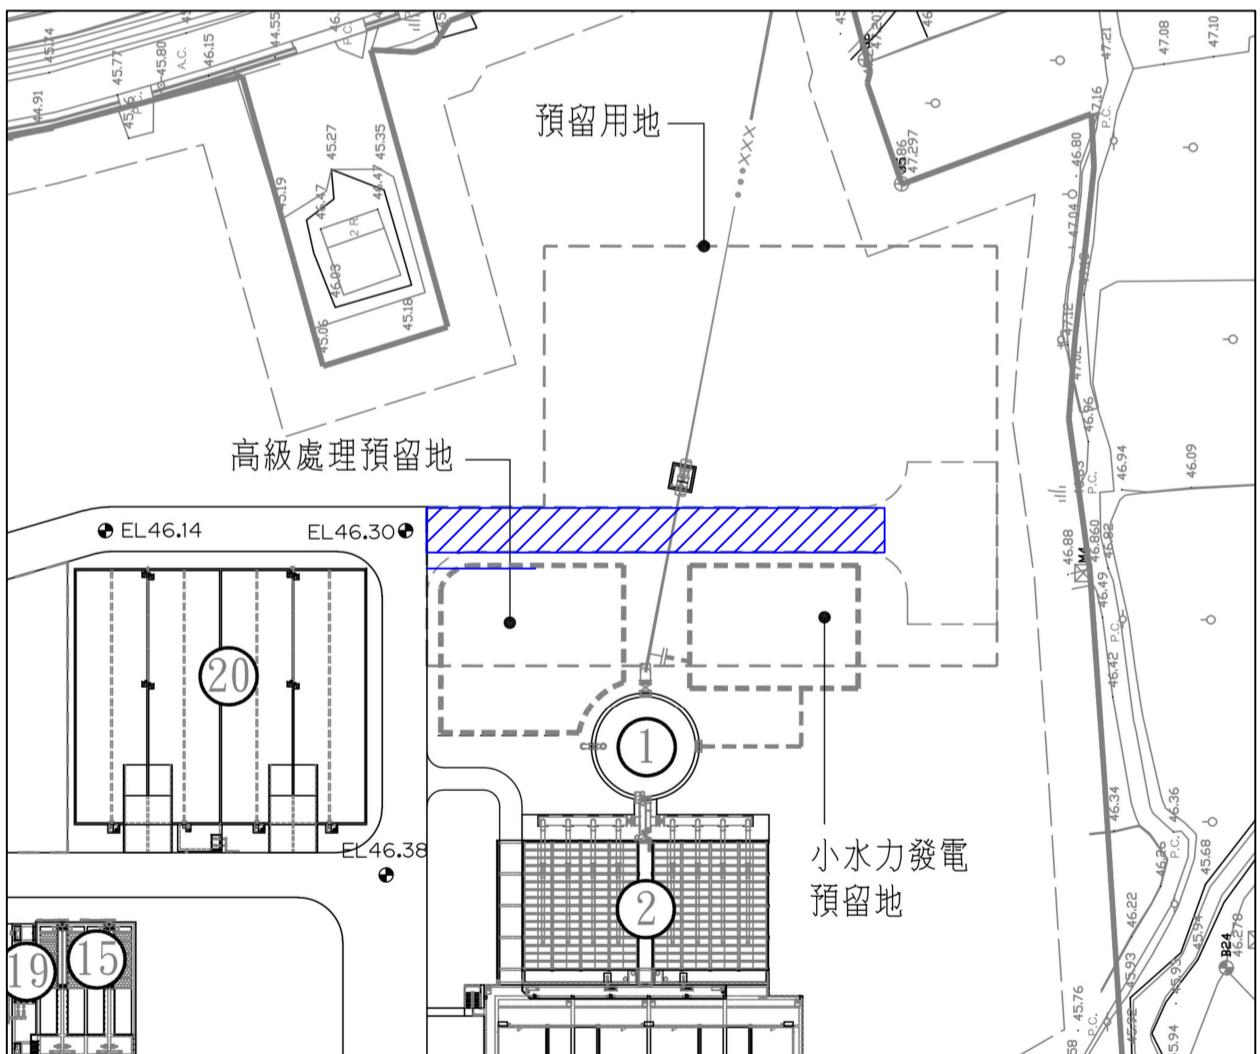

*須設置小水力發電設備通行道路(含排水側溝)