


本處控管水質即時監控點位統計表，寶山給水廠就水質檢驗最常用的濁度、餘氯、pH 及原水 TOC，共計 9 點位，如本處控管水質即時監控點位統計表，以監控系統連線之水質監測儀器進行即時監控，超過內控值時監控系統會顯示警示訊息，由監控室值班人員通知相關人員盡速處置。

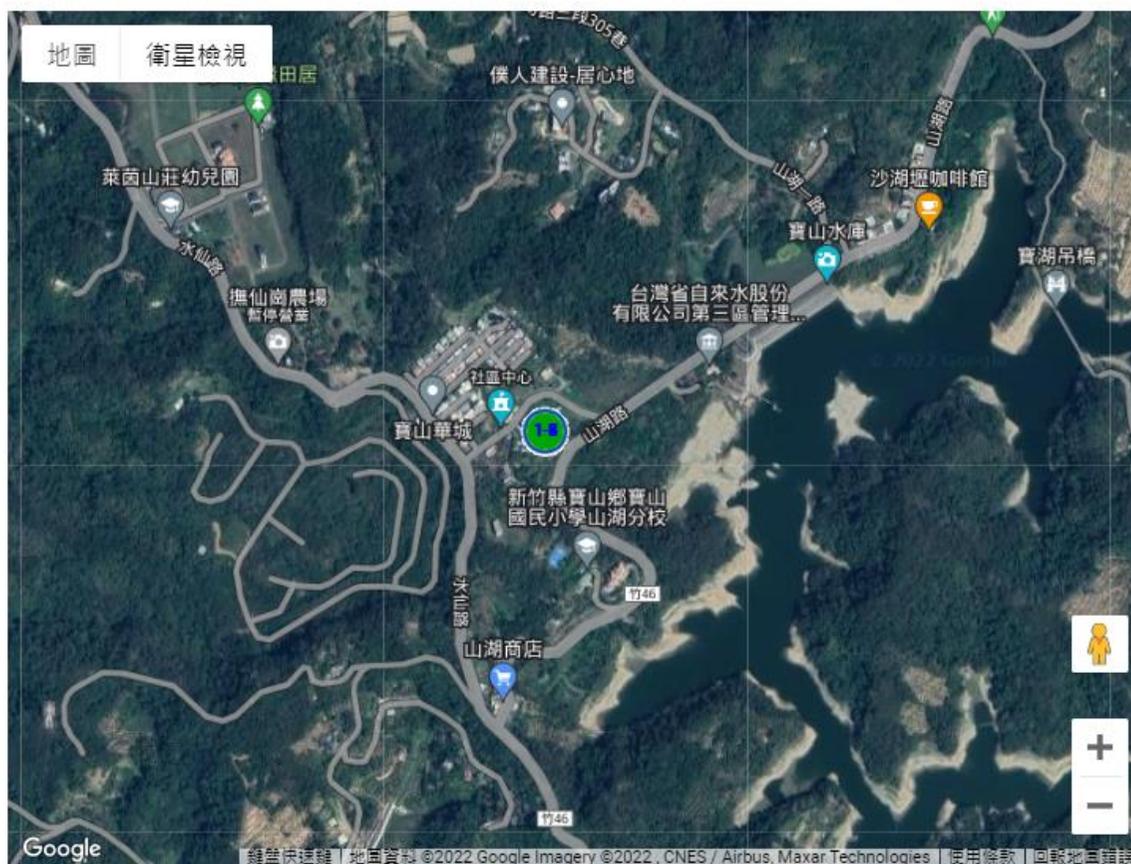

新竹縣 - 竹東鎮

| 序號 | 監測點名稱 | 監測項目 | 監測日期 | 監測時間 | 監測值 | 查詢 | 經緯度 | 標示 | 區處 |
|-----|-----------------------------|------|------------|----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------|
| 1-1 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場一期清水(pH) | pH | 2022/08/10 | 17:36:17 | 7.5500 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |
| 1-2 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場三期清水(pH) | pH | 2022/08/10 | 17:36:17 | 7.8900 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |
| 1-3 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場原水(pH) | pH | 2022/08/10 | 17:36:17 | 0.0000 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |
| 1-4 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場一期清水(餘氯) | 自由餘氯 | 2022/08/10 | 17:36:17 | 0.7300 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |
| 1-5 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場三期清水(餘氯) | 自由餘氯 | 2022/08/10 | 17:36:17 | 0.7700 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |
| 1-6 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場原水(濁度) | 濁度 | 2022/08/10 | 17:36:17 | 1.2500 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |
| 1-7 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場一期清水(濁度) | 濁度 | 2022/08/10 | 17:36:17 | 0.2800 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |
| 1-8 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場三期清水(濁度) | 濁度 | 2022/08/10 | 17:36:17 | 0.2600 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |
| 1-9 | 寶山廠 - 寶山給水廠 - 寶山淨水場原水(TOC) | 總有機碳 | 2022/08/10 | 17:36:17 | 0.7700 | 趨勢圖 | 24.746948,121.038824 | 地圖標示 | 0003 |