

台灣自來水股份有限公司總管理處

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日

頁次： 1/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
1	1F行政文書組		二氧化碳	988	5000	ppm		
2	1F行政文書組		照度	383	300	lux		
3	1F行政處公關組		二氧化碳	934	5000	ppm		
4	1F行政處公關組		照度	402	300	lux		
5	1F行政處車輛 調度室		二氧化碳	838	5000	ppm		
6	1F行政處車輛 調度室		照度	526	300	lux		
7	1F行政處副處長		二氧化碳	892	5000	ppm		
8	1F行政處副處長		照度	331	300	lux		
9	1F行政處庶務組		二氧化碳	973	5000	ppm		
10	1F行政處庶務組		照度	451	300	lux		
11	1F行政處處長		二氧化碳	760	5000	ppm		
12	1F行政處處長		照度	349	300	lux		
13	1F材料處	1	二氧化碳	911	5000	ppm		
14	1F材料處	1	照度	335	300	lux		
15	1F材料處	2	二氧化碳	843	5000	ppm		
16	1F材料處	2	照度	467	300	lux		
17	1F材料處副處長		二氧化碳	866	5000	ppm		
18	1F材料處副處長		照度	427	300	lux		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。



台灣自來水股份有限公司總管理處

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日

頁次：2/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
19	1F材料處處長		二氧化碳	827	5000	ppm		
20	1F材料處處長		照度	307	300	lux		
21	1F財務處	1	二氧化碳	825	5000	ppm		
22	1F財務處	1	照度	619	300	lux		
23	1F財務處	2	二氧化碳	838	5000	ppm		
24	1F財務處	2	照度	382	300	lux		
25	1F財務處副處長		二氧化碳	818	5000	ppm		
26	1F財務處副處長		照度	594	300	lux		
27	1F財務處處長		二氧化碳	793	5000	ppm		
28	1F財務處處長		照度	557	300	lux		
29	1F發包中心		二氧化碳	772	5000	ppm		
30	1F發包中心		照度	319	300	lux		
31	2F工程師室		二氧化碳	686	5000	ppm		
32	2F工程師室		照度	733	300	lux		
33	2F王副總經理		二氧化碳	847	5000	ppm		
34	2F王副總經理		照度	820	300	lux		
35	2F企劃處		二氧化碳	686	5000	ppm		
36	2F企劃處		照度	560	300	lux		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。



台灣自來水股份有限公司總管理處

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日

頁次： 3/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
37	2F企劃處副處長		二氧化碳	569	5000	ppm		
38	2F企劃處副處長		照度	602	300	lux		
39	2F企劃處處長		二氧化碳	530	5000	ppm		
40	2F企劃處處長		照度	591	300	lux		
41	2F吳副總經理		二氧化碳	717	5000	ppm		
42	2F吳副總經理		照度	1055	300	lux		
43	2F林副總經理		二氧化碳	737	5000	ppm		
44	2F林副總經理		照度	881	300	lux		
45	2F專門委員/ 秘書室		二氧化碳	624	5000	ppm		
46	2F專門委員/ 秘書室		照度	391	300	lux		
47	2F董事長室		二氧化碳	540	5000	ppm		
48	2F董事長室		照度	835	300	lux		
49	2F董事會		二氧化碳	644	5000	ppm		
50	2F董事會		照度	372	300	lux		
51	2F總工程師室		二氧化碳	708	5000	ppm		
52	2F總工程師室		照度	731	300	lux		
53	2F總經理室	1	二氧化碳	695	5000	ppm		
54	2F總經理室	1	照度	472	300	lux		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。

台灣自來水股份有限公司總管理處

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日


頁次： 4/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
55	2F總經理室	2	二氧化碳	628	5000	ppm		
56	2F總經理室	2	照度	921	300	lux		
57	3F人資處		二氧化碳	1402	5000	ppm		
58	3F人資處		照度	484	300	lux		
59	3F人資處處長		二氧化碳	1212	5000	ppm		
60	3F人資處處長		照度	680	300	lux		
61	3F工務處		二氧化碳	814	5000	ppm		
62	3F工務處		照度	530	300	lux		
63	3F工務處副處長		二氧化碳	766	5000	ppm		
64	3F工務處副處長		照度	353	300	lux		
65	3F工務處處長		二氧化碳	777	5000	ppm		
66	3F工務處處長		照度	810	300	lux		
67	3F工務處設計組		二氧化碳	794	5000	ppm		
68	3F工務處設計組		照度	830	300	lux		
69	3F政風處		二氧化碳	718	5000	ppm		
70	3F政風處		照度	509	300	lux		
71	3F政風處處長		二氧化碳	717	5000	ppm		
72	3F政風處處長		照度	602	300	lux		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。

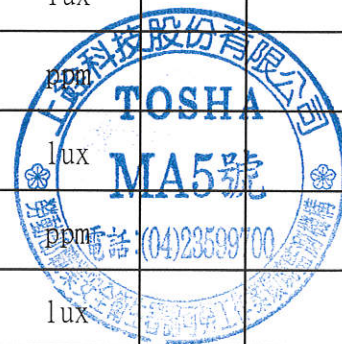

台灣自來水股份有限公司總管理處

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日

頁次: 5/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
73	3F會計處	1	二氧化碳	934	5000	ppm		
74	3F會計處	1	照度	487	300	lux		
75	3F會計處	2	二氧化碳	958	5000	ppm		
76	3F會計處	2	照度	495	300	lux		
77	3F會計處副處長		二氧化碳	1050	5000	ppm		
78	3F會計處副處長		照度	844	300	lux		
79	3F會計處處長		二氧化碳	871	5000	ppm		
80	3F會計處處長		照度	340	300	lux		
81	3F營業處		二氧化碳	818	5000	ppm		
82	3F營業處		照度	506	300	lux		
83	3F營業處副處長		二氧化碳	831	5000	ppm		
84	3F營業處副處長		照度	552	300	lux		
85	3F營業處處長		二氧化碳	698	5000	ppm		
86	3F營業處處長		照度	546	300	lux		
87	4F供水處		二氧化碳	918	5000	ppm		
88	4F供水處		照度	377	300	lux		
89	4F供水處副處長		二氧化碳	651	5000	ppm		
90	4F供水處副處長		照度	836	300	lux		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。



台灣自來水股份有限公司總管理處

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日

頁次: 6/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
91	4F供水處處長		二氧化碳	724	5000	ppm		
92	4F供水處處長		照度	703	300	lux		
93	4F資訊處作業組		二氧化碳	836	5000	ppm		
94	4F資訊處作業組		照度	383	300	lux		
95	4F資訊處系統組		二氧化碳	736	5000	ppm		
96	4F資訊處系統組		照度	307	300	lux		
97	4F資訊處副處長		二氧化碳	561	5000	ppm		
98	4F資訊處副處長		照度	357	300	lux		
99	4F資訊處處長		二氧化碳	571	5000	ppm		
100	4F資訊處處長		照度	564	300	lux		
101	4F圖書室		二氧化碳	944	5000	ppm		
102	4F圖書室		照度	302	300	lux		
103	4F漏水防治處		二氧化碳	875	5000	ppm		
104	4F漏水防治處		照度	361	300	lux		
105	4F漏水防治處副處長		二氧化碳	833	5000	ppm		
106	4F漏水防治處副處長		照度	742	300	lux		
107	4F漏水防治處處長		二氧化碳	824	5000	ppm		
108	4F漏水防治處處長		照度	449	300	lux		



※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。

台灣自來水股份有限公司總管理處

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日

頁次: 7/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
109	4F駐點廠商辦公室		二氧化碳	1077	5000	ppm		
110	4F駐點廠商辦公室		照度	393	300	lux		
111	4F檢核室		二氧化碳	863	5000	ppm		
112	4F檢核室		照度	313	300	lux		
113	5F工安環保處		二氧化碳	1016	5000	ppm		
114	5F工安環保處		照度	791	300	lux		
115	5F水質處		二氧化碳	899	5000	ppm		
116	5F水質處		照度	367	300	lux		
117	5F水質處實驗室A		二氧化碳	574	5000	ppm		
118	5F水質處實驗室A		照度	531	300	lux		
119	5F水質處實驗室A	GC ECD	風速	1.11	*	M/S		
120	5F水質處實驗室A	水中鹵乙酸檢測	甲醇	<0.522	200	ppm		
121	5F水質處實驗室A	水中鹵乙酸檢測	甲基第三丁醚	<0.0333	40	ppm		
122	5F水質處實驗室A	水中鹵乙酸檢測	硫酸	<0.0230	1	mg/m ³		
123	5F水質處實驗室A	前處理	風速	0.86	*	M/S		
124	5F水質處實驗室B	隱孢子蟲與梨形鞭毛蟲檢驗	甲醇	<4.31	250	ppm		
125	5F水質處實驗室C	VOC	風速	0.40	*	M/S		
126	5F水質處實驗室C	VOC	風速	0.59	*	M/S		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。



台灣自來水股份有限公司總管理處


勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日

頁次: 8/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
127	5F水質處實驗室C	水中揮發性有機化合物檢測	甲醇	<4.16	250	ppm		
128	5F水質處副處長		二氧化碳	837	5000	ppm		
129	5F水質處副處長		照度	310	300	lux		
130	5F水質處處長		二氧化碳	793	5000	ppm		
131	5F水質處處長		照度	680	300	lux		
132	5F生物實驗室		二氧化碳	613	5000	ppm		
133	5F生物實驗室		照度	320	300	lux		
134	5F客服中心		二氧化碳	1193	5000	ppm		
135	5F客服中心		照度	335	300	lux		
136	5F會議室	(生物實驗室)	二氧化碳	641	5000	ppm		
137	5F會議室	(生物實驗室)	照度	626	300	lux		
138	5F檔案室辦公室		二氧化碳	787	5000	ppm		
139	5F檔案室辦公室		照度	351	300	lux		
140	5F禮堂		二氧化碳	581	5000	ppm		
141	5F禮堂		照度	356	300	lux		
142	神岡實驗室1F收樣室		照度	585	300	lux		
143	神岡實驗室1F前處理室		照度	562	300	lux		
144	神岡實驗室1F辦公室		照度	703	300	lux		

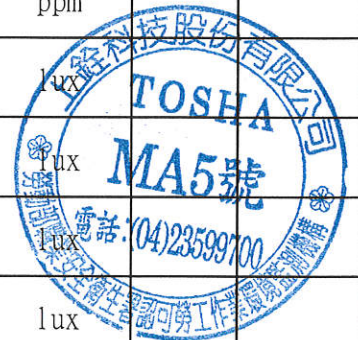

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。

台灣自來水股份有限公司總管理處

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:106044208A

監測日期:106年04月20日

頁次: 9/9

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
145	神岡實驗室2F LC-mass-mass	水中持久性難分解有機化合物檢測方法	甲醇	<0.504	200	ppm		
146	神岡實驗室2F GC-mass(前)		照度	1214	300	lux		
147	神岡實驗室2F GC-mass(後)		照度	1262	300	lux		
148	神岡實驗室2F GC-mass(後)		風速	0.55	*	M/S		
149	神岡實驗室2F GC-mass(後)	水中土霉味物質 氣相層析質譜儀方法	甲醇	<0.498	200	ppm		
150	神岡實驗室2F LC-mass-mass		照度	525	300	lux		
151	神岡實驗室2F LC-mass-mass		風速	0.62	*	M/S		
152	神岡實驗室2F 有機磷前處理室		照度	951	300	lux		
153	神岡實驗室2F 有機磷前處理室		風速	1.27	*	M/S		
154	神岡實驗室2F 有機磷前處理室	水中有機磷農藥 檢測	甲醇	<0.488	200	ppm		
155	訓練所1F 處長辦公室		照度	409	300	lux		
156	訓練所1F 辦公室B		照度	536	300	lux		
157	訓練所2F 教室	201	二氧化碳	1075	5000	ppm		
158	訓練所2F 教室	201	照度	1046	300	lux		
159	訓練所3F 教室	303	二氧化碳	3469	5000	ppm		
160	訓練所3F 教室	303	照度	472	300	lux		
161	訓練所5F 電腦室	501	二氧化碳	1031	5000	ppm		
162	訓練所5F 電腦室	501	照度	722	300	lux		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。

